




GEBRUIKSVOORWAARDEN TIJDELIJKE BOUWSELS

1. SITUERING.

- a. De situering van tijdelijke bouwsels dient zodanig te worden gekozen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- brandkranen dienen volledig te worden vrijgehouden en dienen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar te zijn;
 - de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd;
 - de vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient, t.b.v. brandweervoertuigen volledig gehandhaafd blijven.
- b. Aanwezige (straat)afzettingen dienen in een voorkomend geval direct verwijderbaar te zijn om zodoende de brandweer een vrije doorgang te verlenen.

2. OPSTELLING.

- a. De opstelling van tijdelijke bouwsels dient zodanig te worden gekozen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- De minimale doorgangsbreedte voor hulpdiensten is **4,5 meter**, waarvan **3.25 verhard**.
 - **De minimale** doorgangshoogte voor hulpdiensten is **4,2 meter**;
 - De afstand tussen de aanwezige bebouwing en verkoopwagens en tijdelijke bouwsels zoals b.v. podia, dient tenminste 5 meter te bedragen, tenzij de gevel waartegen de verkoopwagen of tijdelijk bouwsel wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30 minuten.

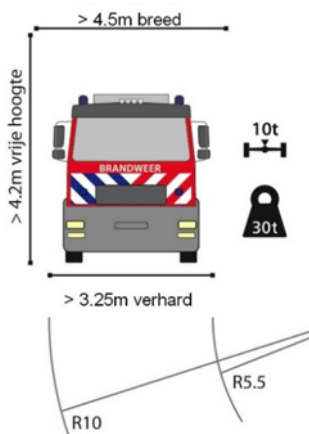

3. CONSTRUCTIE.

- a. De daken, eventuele luifels, alsmede de verticale afscheidingen van de tijdelijke bouwsels moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 - een zodanige vorm te hebben dat hierop geen sigaretteneindjes en dergelijke kunnen blijven liggen;
 - van een moeilijk ontvlambaar materiaal te zijn vervaardigd;
- b. De basisconstructie van het tijdelijk bouwsel dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken.

4 INRICHTING.

- a. In het tijdelijke bouwsel mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast.
- b. In en rond het tijdelijk bouwsel mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen.